ISOSTOP 1000 Ec – Ankerkraftdatenblatt

Verankerung der Seile

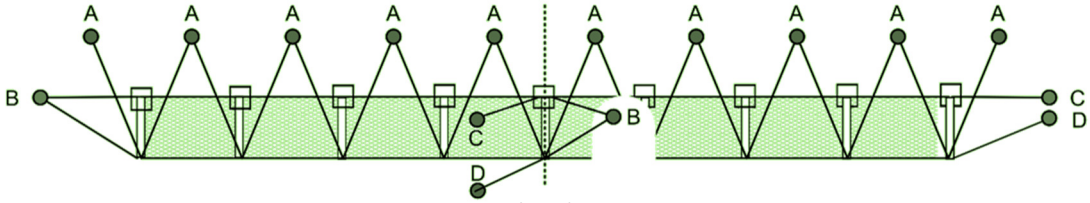

Zwischenabspannung

Werklinienknick

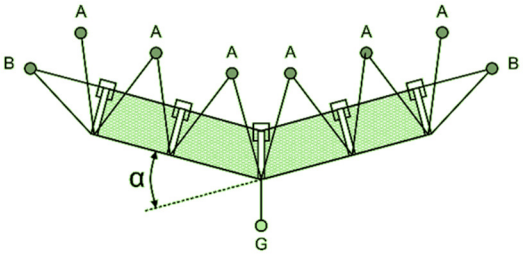

Seitenansicht Vorabspannung

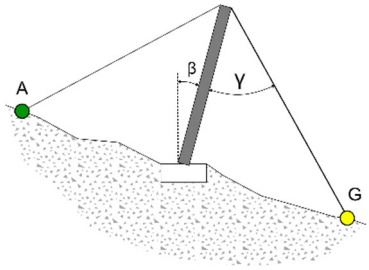

	Bezeichnung	Charakteristische Kraft	Statische Ersatzlast [1]	Anker-Vorschlag min. Ø [4]
A	Rückhalteseil (paarweise) [2]	123 kN	160 kN	GEWI S500 Ø25mm Seilanker TSA-12
B	Tragseile oben + unten + seitliche Abspannung	195 kN	384 kN	GEWI S500 Ø40mm Seilanker TSA-20
C	Tragseil unten	167 kN	217 kN	GEWI S500 Ø32mm Seilanker TSA-14
D	Tragseil oben + seitliche Abspannung	154 kN	200 kN	GEWI S500 Ø28mm Seilanker TSA-14
G	Vorabspannung	$\frac{2 \cdot \sin(\alpha/2)}{\sin(\gamma)} \cdot 176kN$	… * 1.30	-

Verankerung Grundplatte [1]

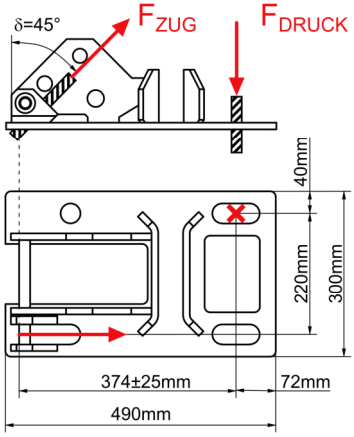

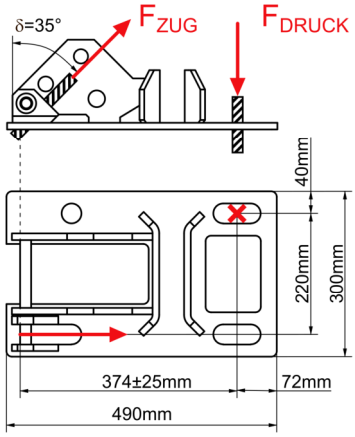

Lockergestein bzw. Zug-Druck-Anker [1,3]	**F_{ZUG}**	236 kN	307 kN	GEWI S670 Ø28mm
	F_{DRUCK}	117 kN	153 kN	GEWI S500 Ø25mm
Beton & Fels	**F_{SCHUB}**	4 x 42 kN	4 x 55 kN	4 x Gewindestange M24

[1] "Grundlagen zur Qualitätsbeurteilung von Steinschlagschutznetzen und deren Fundation", Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, 2018
[2] Vektoriell über die Zeit addierte Maximalwerte aus MEL-Zertifizierungstest gemäss [1]
[3] Kräfte F_{Zug} und F_{Druck} in Abhängigkeit von δ = 35°: Je grösser δ, desto kleiner die Kräfte.
[4] $R_{i,min}$ = 1.15 · 1.35 · statische Ersatzlast mit R_i = Charakteristischer innerer Tragwiderstand des Ankers auf Basis der Fliessgrenze des Stabankers oder der getesteten Mindestbruchlast des Seilankers.
Ankerlänge entsprechend den geologischen Bedingungen!